



ПАСПОРТ

ГЕРМОВВОДЫ ДЛЯ ТРУБ И КАБЕЛЯ

(ТУ 22.19.73-002-27735333-2018)

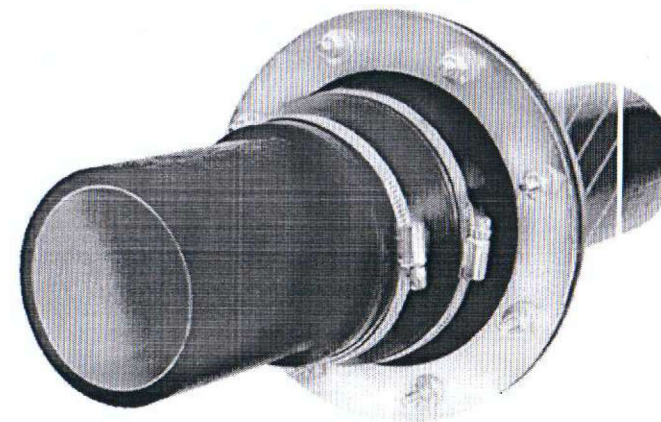

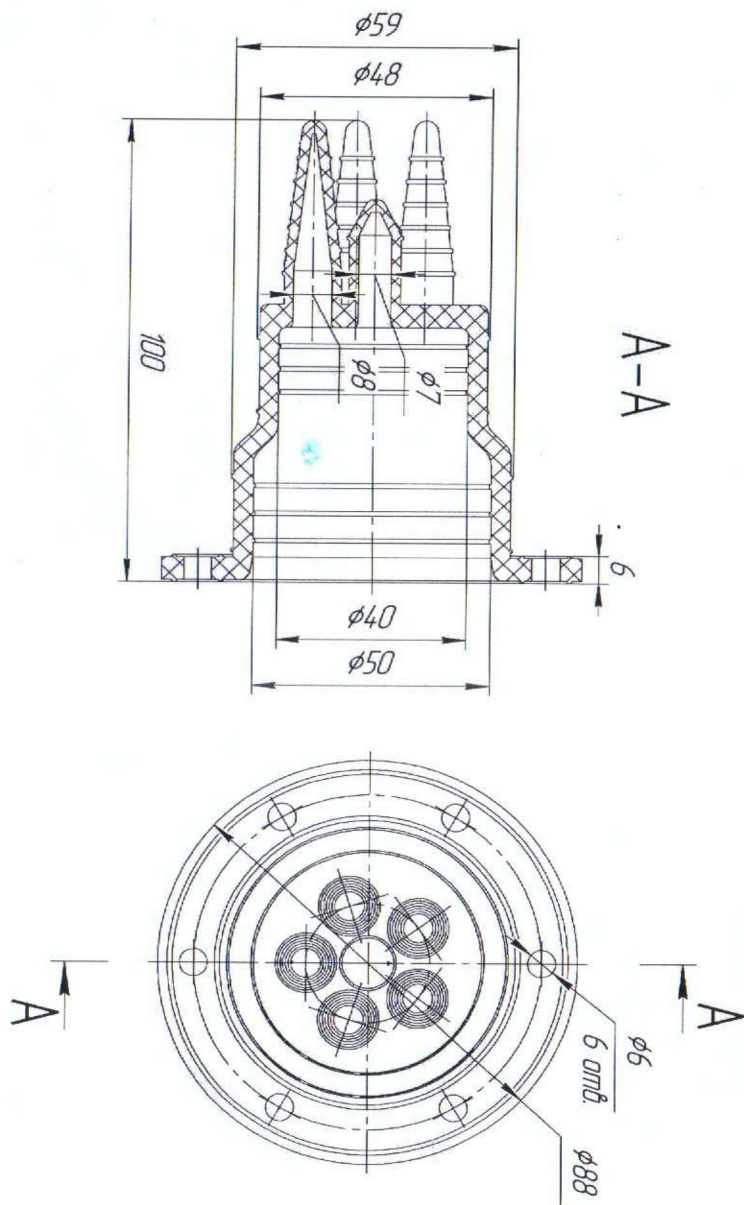

## 1. Область применения, назначение

Гермоввод — это манжета из прочной и эластичной маслобензостойкой резины, сложной формы, предотвращает попадание воды, газа и ядовитых паров, через щели и мелкие засоры.

Гермоввод сохраняет герметичность и целостность труб и кабеля, предотвращает вибрацию, придает жесткость конструкции.

## 2. Технические характеристики

Обозначение гермоввода	Внутренний диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Количество установочных отверстий, шт	Наружный диаметр изделия, мм	Установочные отверстия для кабеля
Ø 40/50	d <sub>1</sub> = 40 d <sub>2</sub> = 50	H=100	6	D=88	Ø от 2 до 8 мм - 5 шт; Ø 7 мм - 1 шт.

## 3. Комплектность поставки

3.1 Гермоввод в комплекте (резиновая манжета-уплотнитель с отверстиями-1 шт.; кольцо-фланец с отверстиями-2 шт.; хомут червячный-1 шт.; хомут пластиковый — 6 шт.; гайки-6 шт.; прорезиненные шайбы-6 шт.; болты -6 шт.; инструкция по монтажу-1 шт.) – 1 комплект

3.2 Паспорт – 1 шт

## 4. Подготовка к работе

Перед монтажом произвести наружный осмотр гермоввода на отсутствие повреждений

;Гермоввод устанавливается в отсеке или прямке посредством обжима двух металлических колец с разных сторон стенки отсека.

При монтаже гермоввода запрещается применять инструмент, не предназначенный для выполнения данного вида работ;

Необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу:

Штангенциркулем измерьте диаметр кабеля. Ножницами обрежьте необходимый диаметр. Вставьте кабель. Затяните хомутом, что бы получить герметичное уплотнение между кабелем и гермовводом.

## 5. Правила хранения и транспортировки

Гермовводы должны храниться в помещении при температуре от 0°C до +25°C. Допускается хранить гермовводы при температуре ниже 0°C с последующей выдержкой их перед применением в течение суток при температуре от 0°C до +25°C.

При хранении гермовводы должны находиться от теплоизлучающих приборов на расстоянии не менее 1 м.

Гермовводы транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку продукции необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

## 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие гермовводов требованиям ТУ 22.19.73-002-27735333-2018 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения гермовводов – 1 год со дня производства.

Дата выпуска 14.12.2020г.



Отдел продаж: 8 800 222 58 10 germo-s@mail.ru www.germo-s.ru